



SCHEMAT POŁĄCZEŃ

SZAFKA AUTOMATYKI
NAGRZEWNICY ELEKTRYCZNEJ
Z PŁYNNYM STEROWANIEM
MOCY GRZEWczej
WEDŁUG ODRĘBNEGO SCHEMATU

Do sterownika nagrzewnicy elektrycznej

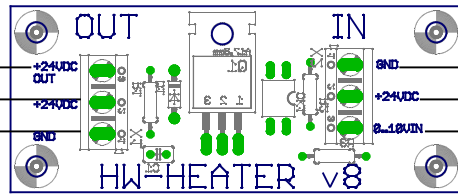


Silownik ON/OFF 24V




Sterowanie płynne 0..10V

Sterowanie nagrzewnica

Sterowanie chłodnica


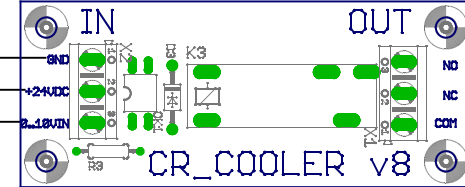


Sygnał bezpotencjałowy do załączenia
agregatu z bezpośrednim odparowaniem

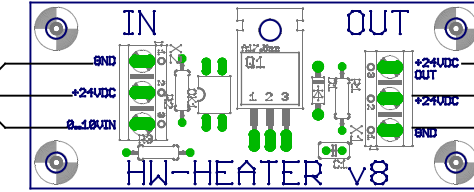

Silownik ON/OFF 24V

Sterowanie płynne 0..10V




WEDŁUG
ODRĘBNEGO SCHEMATU




Przewody dla silownika 24VDC
Przewody dla silownika 230VAC


Silownik przepustnicy GWC







Zasilanie sekcji uzdatniania powietrza



Zasilanie pompy nagrzewnicy wodnej



EXPANSION v.9.2

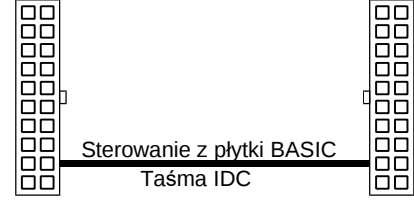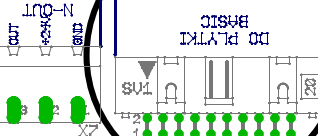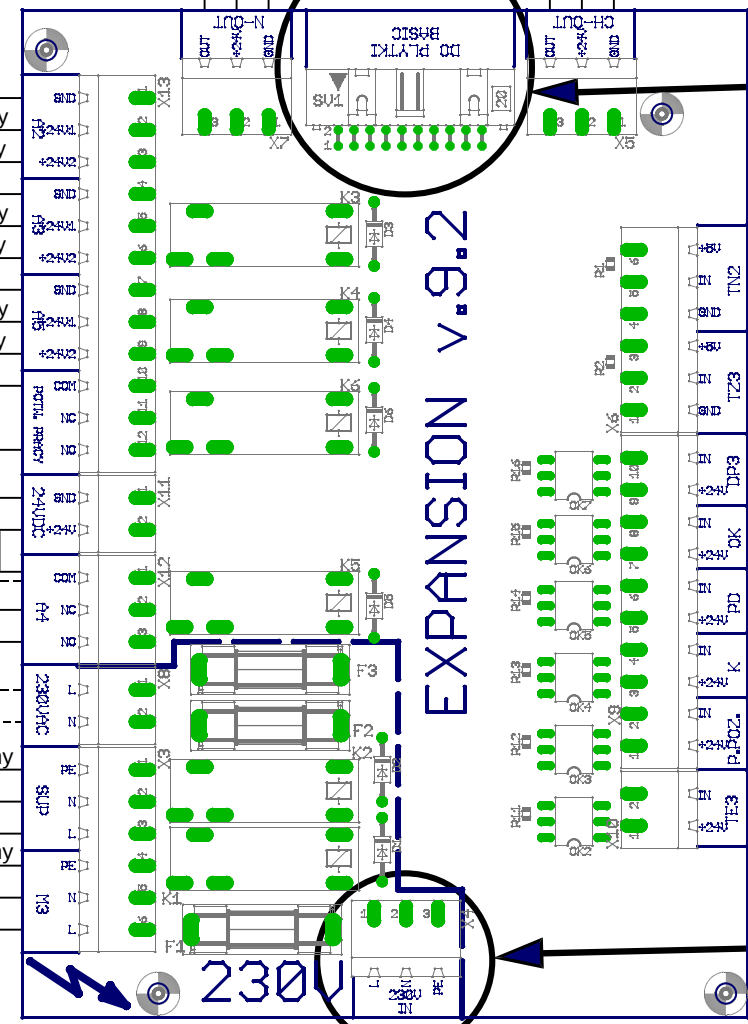


Sterowanie z płytki BASIC
Taśma IDC



zielony
biały
czarny
zielony
biały
czarny

Czujnik temperatury
za wtórną nagrzewnicą/chłodnicą
Czujnik temperatury przed GWC

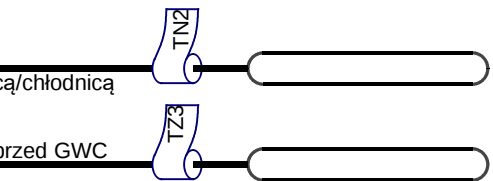

Presostat różnicy ciśnień filtra wtórnego

Przełącznik przy okapie

Sygnał potwierdzenia czuwania z centrali alarmowej



Przełącznik przy kominku

Sygnał z centrali p.poż.


Sygnał z termika lub wolnego styku stycznika nagrzewnicy elektrycznej

zielony
biały
czarny
zielony
biały
czarny

Presostat różnicy ciśnień filtra wtórnego
Przełącznik przy okapie
Sygnał potwierdzenia czuwania z centrali alarmowej
Przełącznik przy kominku
Sygnał z centrali p.poż.
Sygnał z termika lub wolnego styku stycznika nagrzewnicy elektrycznej

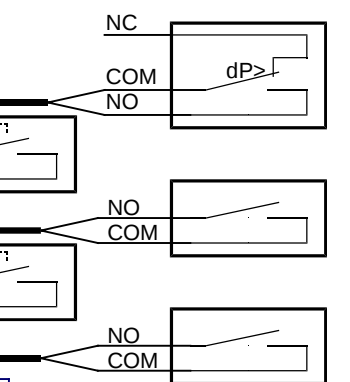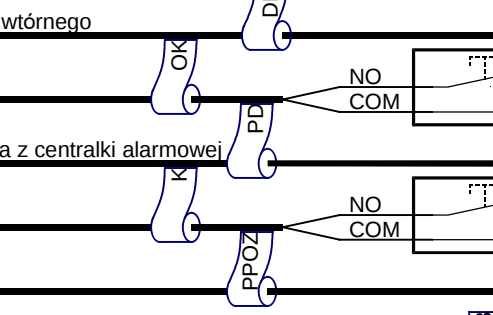


WEDŁUG
ODRĘBNEGO SCHEMATU



brązowy
niebieski
żółto/zielony

Zasilanie z płytki BASIC

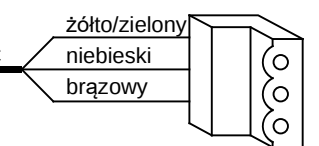

żółto/zielony
niebieski
brązowy